

殿

仕 様 書

仕様書番号 FJS-F-2-技-00-263(10)

品 名 200タイプEM-EEF

3×1.6mm 3×2.0mm 3×2.6mm



富士電線工業株式会社

平成12年12月27日 制定	仕 様 書 200タイプ EM-EEF	起案作成	技術部
令和 3年 8月 2日 改定		発行責任者	技術部長

1. 適用範囲

この仕様書は、富士電線工業株式会社が製造する600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(記号;EM-EEF)の次のサイズのものについて規定する。
(適用規格:JIS C 3605)

3 × 1.6 mm 3 × 2.0 mm 3 × 2.6 mm

2. 適合証明書番号およびJISマーク

(1) EM-EEFの適合証明書番号は、次のとおりである。

J E T 1 3 4 2 - 1 2 0 0 4 - 1 0 0 5

(2) EM-EEFのJISマーク表示品とし、認証番号は次のとおりである。

J E 0 5 0 7 0 1 0

3. 構造

付表1による。

4. 特性

付表2による。

5. 試験方法

付表2による。

6. 包装・荷姿

EM-EEFは1条ずつタバ巻又はドラム巻とし、運搬中損傷のない様に適当な荷造りを施す。

7. 取扱い上の注意

シース被覆材料の耐燃性ポリエチレンには、ハロゲンフリー難燃剤を配合しているため、強く擦るとシース表面が白くなることがあります。
表面だけの現象で、電線の性能には影響ありませんが、極力やさしく取り扱って下さい。

8. 環境負荷物質


EM-EEFは、カドミウム・鉛・六価クロム・水銀及びその化合物を含有していません。

200タイプ EM-EEF 3心

付表1 構造

項目		1.6mm	2.0mm	2.6mm
導体	導体径 (mm)	1.600±0.030	2.000±0.030	2.600±0.030
絶縁体 (ポリエチレン)	厚さ	標準 (mm)	0.80	
		平均 (mm)	0.72 以上	
		部分最小 (mm)	0.64 以上	
	外径 (mm)	3.20±0.20	3.60±0.20	4.60±0.25
シース (耐燃性 ポリエチレン)	厚さ	標準 (mm)	1.50	
		平均 (mm)	1.35 以上	
		部分最小 (mm)	1.20 以上	
	仕上外径 (mm)	6.2 (±0.4) × 12.6 (±0.8)	6.6 (±0.5) × 13.8 (±0.8)	7.6 (±0.5) × 16.8 (±0.8)
表面表示	ツイステッド EM 600V EEF/F (サイズ) JE0507010 ㊞ JET <PS>E FUJI E.W.C ㈱ 製造年-10200タイプ-			

断面図

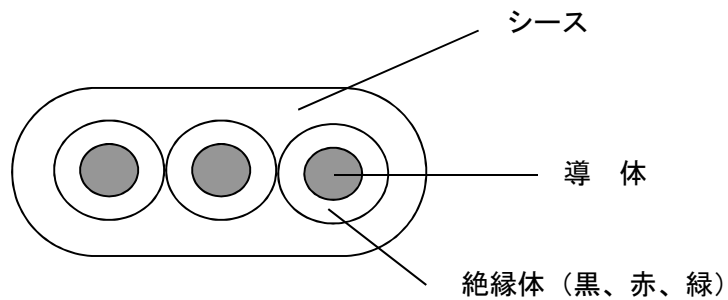

200タイプ EM-EEF

付表2 特性

項 目		規 格 値		試 験 方 法
導体抵抗	1.6mm	8.92 Ω/km 以下		JIS C 3005 4.4
	2.0mm	5.65 Ω/km 以下		
	2.6mm	3.35 Ω/km 以下		
耐電圧 (水中)		1500Vに1分間耐えること		JIS C 3005 4.6 a)
絶 縁 抵 抗		2500 MΩkm 以上		JIS C 3005 4.7.1
引張強さ・伸び	絶縁体	引張強さ	10 MPa 以上	JIS C 3005 4.16
		伸 び	350 % 以上	
	シース	引張強さ	10 MPa 以上	
		伸 び	350 % 以上	
耐加熱性	絶縁体	引張強さ	加熱前の値の 80 % 以上	JIS C 3005 4.17
		伸 び	加熱前の値の 65 % 以上	
	シース	引張強さ	加熱前の値の 80 % 以上	
		伸 び	加熱前の値の 65 % 以上	
耐 寒 性		試料片が破損しないこと		JIS C 3005 4.22
耐加熱変形性		厚さの減少率 10%以下		JIS C 3005 4.23
耐 燃 性		60秒以内に自然に消えること		JIS C 3005 4.26.2 b)
発 煙 濃 度		6回の試験の結果、平均が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。		JIS C 60695-6-31
燃焼時発生ガス		酸性度	pH 4.3 以上	JIS C 3666-2
		導電率	10 μS/mm 以下	
耐紫外線性	外 観	試験片すべての表面に目視にて明らか なひび・割れを発生が無いこと		日本電線工業会 技術資料 第130号 「照明器具用電線・ ケーブルの紫外線劣化 促進試験方法」
	伸 び	試験片平均の伸び50% (絶対値) 以上		
	耐 電 圧	試験片すべてが1500Vにて1分間 耐えること。		